

品濃町改善工事のお知らせ <地域の皆さまへ>

平成20年12月 編集・発行 Vol.1
 横浜市 資源循環局 産業廃棄物対策課
 TEL (045) 671-3811

「戸塚区品濃町最終処分場支障除去事業」工事開始のお知らせ

かねてよりお知らせしております戸塚区品濃町最終処分場事業に係る工事につきまして、以下のとおり工事を開始することとなりましたのでお知らせします。工事期間中は、周辺の皆さまへご迷惑を極力かけないよう配慮してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、現場の状況により作業時間等に調整が生じた場合には、現場に設置します工事看板にてお知らせしてまいりますので、そちらをご確認ください。工事の進捗状況に関しましては、今後逐次、「品濃町改善工事のお知らせ」や本市ホームページ等を通じてお知らせしてまいります。



① 浸出水処理施設改修工事について

今回着工

①現況

□ 浸出水処理施設は、処分場に溜まった雨水や汚水を浄化するために、昭和62年に設置された施設ですが、既に21年が経過しており、老朽化の影響で施設全体の腐食が進み、浄化機能に不具合が生じてきています。

②対策工事


□ 今後の長期にわたる浸出水処理の安定稼働を確保するため、各機器類等の入替えや腐食箇所の補修等を行います。

③請負業者

□ クボタ環境サービス株式会社 TEL (03) 3847-3140

④工事期間、作業時間等

□ 20.12.15 ~ H21.3.31 (日曜日及び12月27日~1月4日を除く)
 □ 午前8時00分より午後5時まで

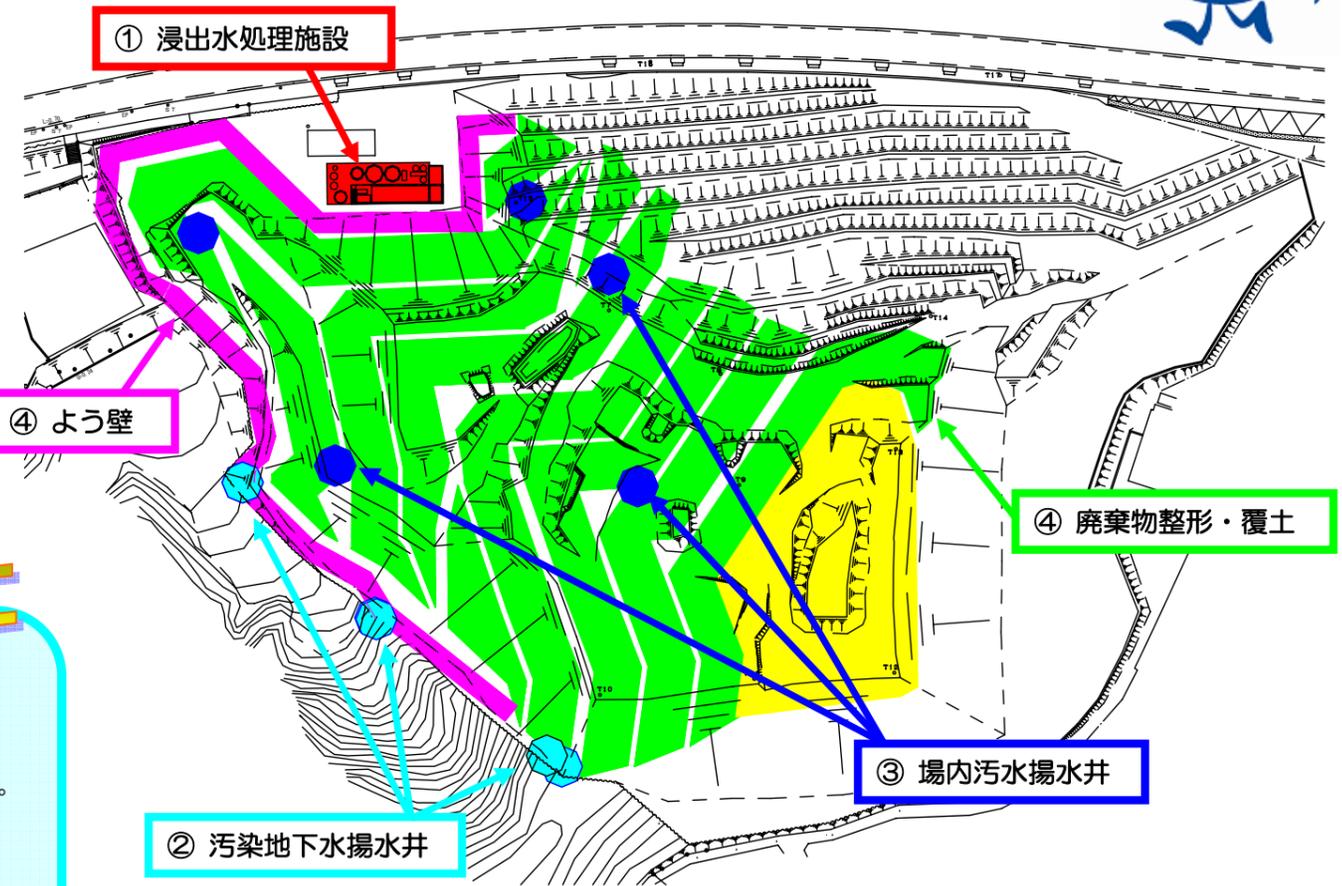

② 汚染地下水揚水井の設置について

今回着工

①現況

□ 処分場内の汚水が、遮水シートの不備等によって、一部場外の地下水に漏出しています。

②対策工事

□ 汚染地下水揚水井を4箇所設置し、汚染地下水を揚水・排除することにより、汚染拡散を防止します。

③請負業者

□ 横浜ポーリング工業株式会社 TEL (045) 301-2229

④工事期間及び作業時間

□ H20.12.15 ~ H21.3.31 (日曜日、祝祭日及び12月27日~1月4日を除く)
 □ 午前8時30分より午後5時まで

③ 場内汚水揚水井の設置について

①現況

□ 浸出水処理施設の不具合等によって、処分場の管理事業者が場内へ返送していた不良処理水が、一部処分場の保留可能な水量を超えて滞留しています。

②対策工事

□ 処分場内に揚水井を5箇所設置することによって、不良処理水を揚水・排除し、場内汚水が場外へ漏出することを抑制します。

③請負業者

□ 現在、発注作業を進めています。

④工事期間(予定)

□ H21.1 ~ H21.3

H21.1 着工予定

④ 廃棄物崩落、飛散防止対策について

①現況

□ 埋立廃棄物が40度を超える急勾配で積み上げられている箇所があり、覆土等が行われてないため、雨水により浸食されて崩落する危険性があります。

また、崩落が発生した場合、悪臭等が拡散し、周辺環境を悪化する恐れがあります。

②対策工事

□ よう壁等を設置することによって、急傾斜部分を安定勾配に整形し、廃棄物の崩落を防止します。

□ 整形後の廃棄物に対して覆土を行い、廃棄物の飛散流出を防ぎます。

③請負業者

□ 現在、発注作業を進めています。

④工事期間(予定)

□ H21.5 ~ H24.3

H21 着工予定